



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Pokrywy, tłok:	- stop aluminium
Tłoczyisko:	- stal węglowa chromowana, stal kwasoodporna
Tuleja:	- stop aluminium
Nakrętki:	- stal ocynkowana
Uszczelnienia	- tłoczyisko - poliuretan, pozostałe - NBR
Zakres średnic:	D32÷D125
Zakres skoków standardowych:	5÷500 mm*
Temp. pracy:	od -5 do +70°C



¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy siłownika. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypływającego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.

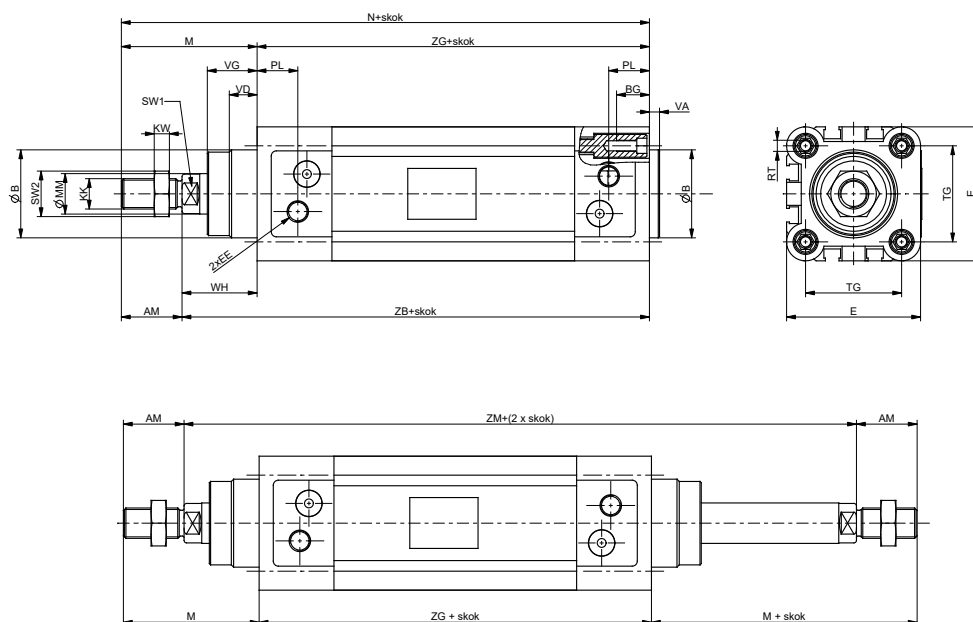

Średnica siłownika [mm]	Wymiary [mm]																				Masa [kg]		
	AM	ØB d11	BG	E	EE	KK	KW	ØMM f8	N	PL	RT	SW1	SW2	TG	VA	VD	VG	WH	ZB	ZG	ZM	Skok 0mm	Na każde 10 mm skoku
32	22	30	16	45	G1/8	M10x1,25	5	12	142	14	M6	10	17	32.5	4	8	16	26	120	94	146	0,5	0,034
40	24	35	16	54	G1/4	M12x1,25	6	16	159	16	M6	13	19	38	4	10	20	30	135	105	165	0,8	0,054
50	32	40	17	64	G1/4	M16x1,5	8	20	176	17	M8	16	24	46.5	4	10	27	37	144	107	182	1,3	0,08
63	32	45	17	75	G3/8	M16x1,5	8	20	190	20	M8	16	24	56.5	4	10	27	37	158	121	194	1,7	0,09
80	40	45	17	93	G3/8	M20x1,5	10	25	214	19	M10	21	30	72	4	10	34,5	46	174	128	220	2,9	0,14
100	40	55	17	110	G1/2	M20x1,5	10	25	229	20	M10	21	30	89	4	12,5	38	51	189	138	240	4,9	0,145
125	54	60	22	134	G1/2	M27x2	22	32	277	30	M12	27	41	110	6	10	46	65	223	158	298	7,2	0,21

* Inne skoki wykonywane są po wcześniejszej konsultacji technicznej.

SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO

F1 . 0063 . 0500 . 00

Typ
F - siłownik z magnesem (BSPT)

Kod odmiany siłownika
1 - z tłoczyskiem jednostronnym
2 - z tłoczyskiem dwustronnym

Kod średnicy
0032 - 32 mm
0040 - 40 mm
0050 - 50 mm
0063 - 63 mm
0080 - 80 mm
0100 - 100 mm
0125 - 125 mm

Skok [mm]*
skok np. 0500 = 500 mm

Oznaczenie dodatkowe*
00 - siłownik standardowy
01 - tłoczysko ze stali kwasoodpornej
03 - wersja z wydłużonym tłoczyskiem pod blokadę
04 - wersja z wydłużonym tłoczyskiem pod osłonę tłoczyska

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, średnicę nominalną, skok siłownika, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:
Siłownik FORTIS D63 x 500 nr F1.0063.0500.00 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Elementy mocujące do siłowników serii SSI	strona 1.17.01.06-07
Komplety naprawcze do siłowników serii SSI	strona 1.18.07-08

* Inne wykonania po wcześniejszej konsultacji technicznej